

Installation des sèche-serviettes en salle de bains

Les normes d'installation

L'installation d'un appareil de chauffage dans une salle de bains doit respecter les normes relatives à ce type de pièce.

Les salles de bains sont divisées en quatre volumes (voir croquis annexe) :


Volume 0 : correspond au volume intérieur de la baignoire ou du bac à douche.

Volume 1 : comprend l'espace au-dessus de la baignoire ou du bac à douche jusqu'à une hauteur de 2,25 m.

Tous les appareils de chauffage électrique sont interdits dans les volumes 0 et 1.

Volume 2 : part du coin de la baignoire ou du bac à douche dans un rayon de 0,6 m sur la même hauteur.


Les appareils « classe II » bénéficiant de l'indice de protection IP24 sont acceptés dans cet espace, à condition toutefois que les commandes restent inaccessibles par l'utilisateur de la baignoire ou de la douche.

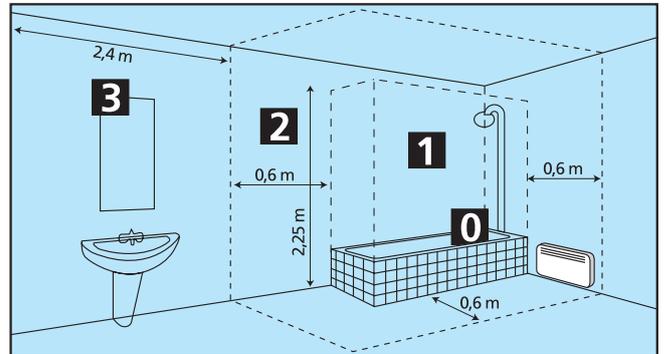

Volume 3 : désigne l'espace situé jusqu'à 2,4 m du volume 2. Pour être installés dans ce volume, les chauffages électriques doivent être au minimum classe I (avec raccordement à la terre).

La sortie de câble des appareils de salle de bains


- Placée en bas à droite de l'appareil pour Néfertiti et Doris.
- Placée à environ 30 cm du bas de l'appareil (à droite) pour Organza et Zanzibar.
- Placée derrière le thermostat pour Doris Chrome et 2012.
- Placée en haut à droite pour le Tatou Bains (longueur de câble = 1 m).

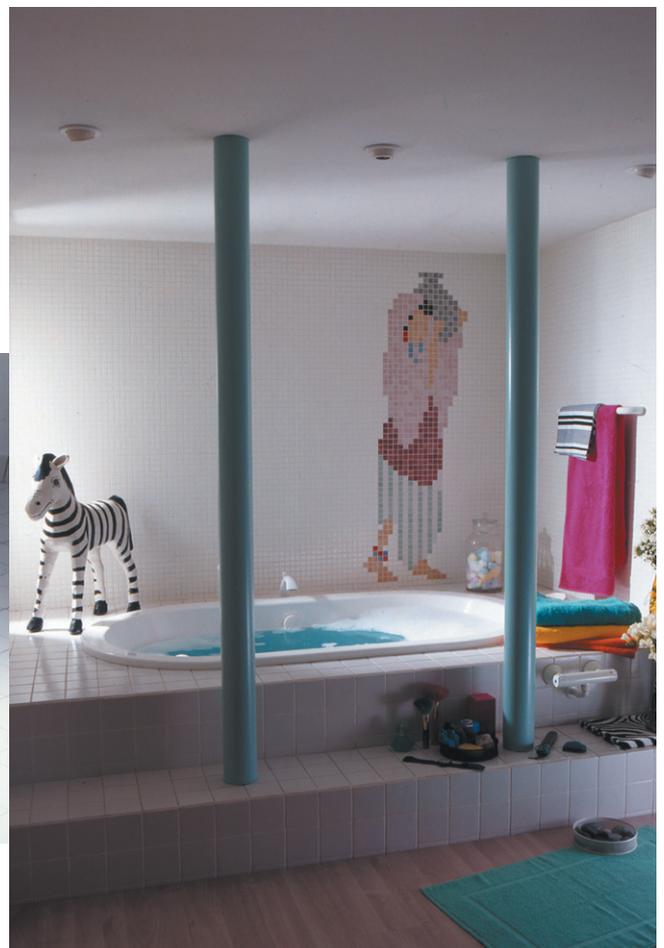


Le raccordement hydraulique des radiateurs sèche-serviettes mixtes

Néfertiti

- Piquages entrée d'eau et sortie d'eau taraudés 1/2 Gaz 15/21 F.
- Matériel fourni : 2 rallonges.
- Matériel non fourni :
 - 2 coudes 90 °C standard,
 - rallonge de 50 mm standard pour le raccordement sur le côté droit.

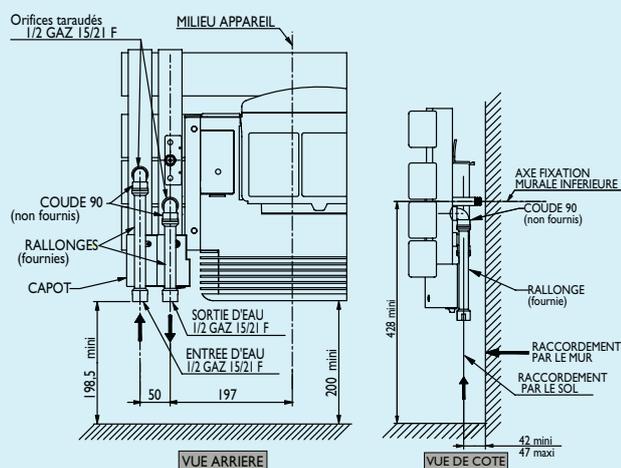


Raccordement en bas

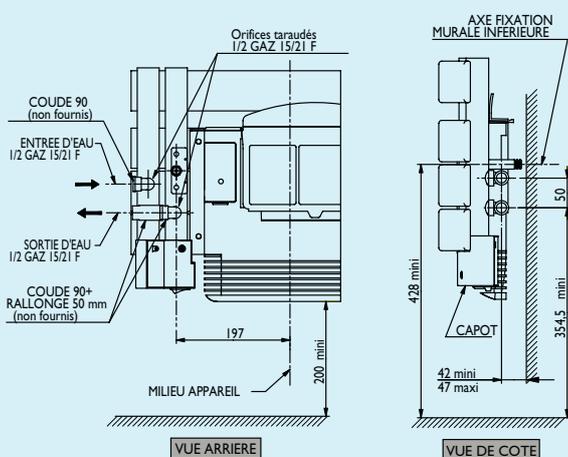

Raccordement sur côté droit

Doris

- Piquages entrée d'eau et sortie d'eau taraudés 1/2 Gaz 15/21 F.

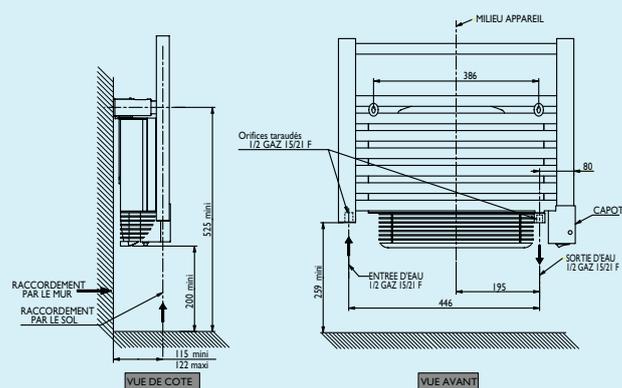

Raccordement en bas



Néfertiti Mixte Ventilò



Doris Mixte Ventilò